


| Netzspannung | Brücken an T1 | F1 u F2 |
|--------------|---------------|---------|
| 110V | 1-4 und 2-3 | T 800 |
| 220V | 2-4 | T 400 |

Gleichspannungswerte mit Instrument 20kΩ/V
 geg. Masse gemessen.
 Klammerwerte bei Nichtansteuerung gemessen.
 Die Bauelementbezeichnungen bei der Kooperations-
 Baugruppe „Ablenkteil A4“ weichen teilweise vom
 Werkstandard STT 103 012 bzw. von JGL 1605 ab

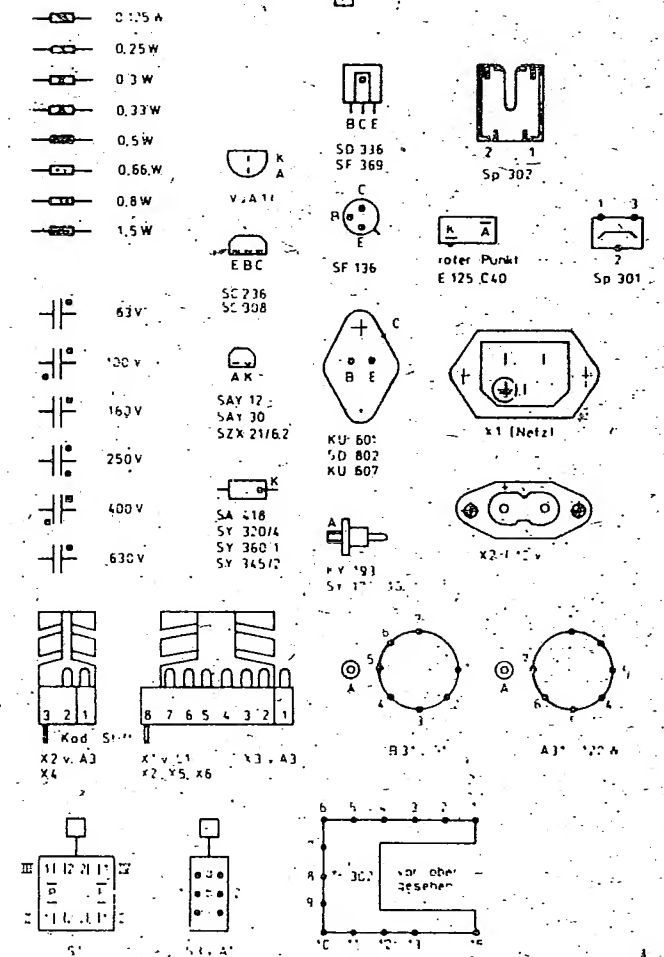

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------|
| in Teil 2, Folie 103 ff. | 2. Tag 1. Tag 2. Tag | Name Name | Hainburg Fernbildschreiber FB 2011, FB 2021 | |
| 1. Tag 2. Tag 3. Tag | 1. Tag 2. Tag 3. Tag | 1. Tag 2. Tag 3. Tag | 1815 027 - 30301 und 1815 027 - 40001 | St. 101 |